


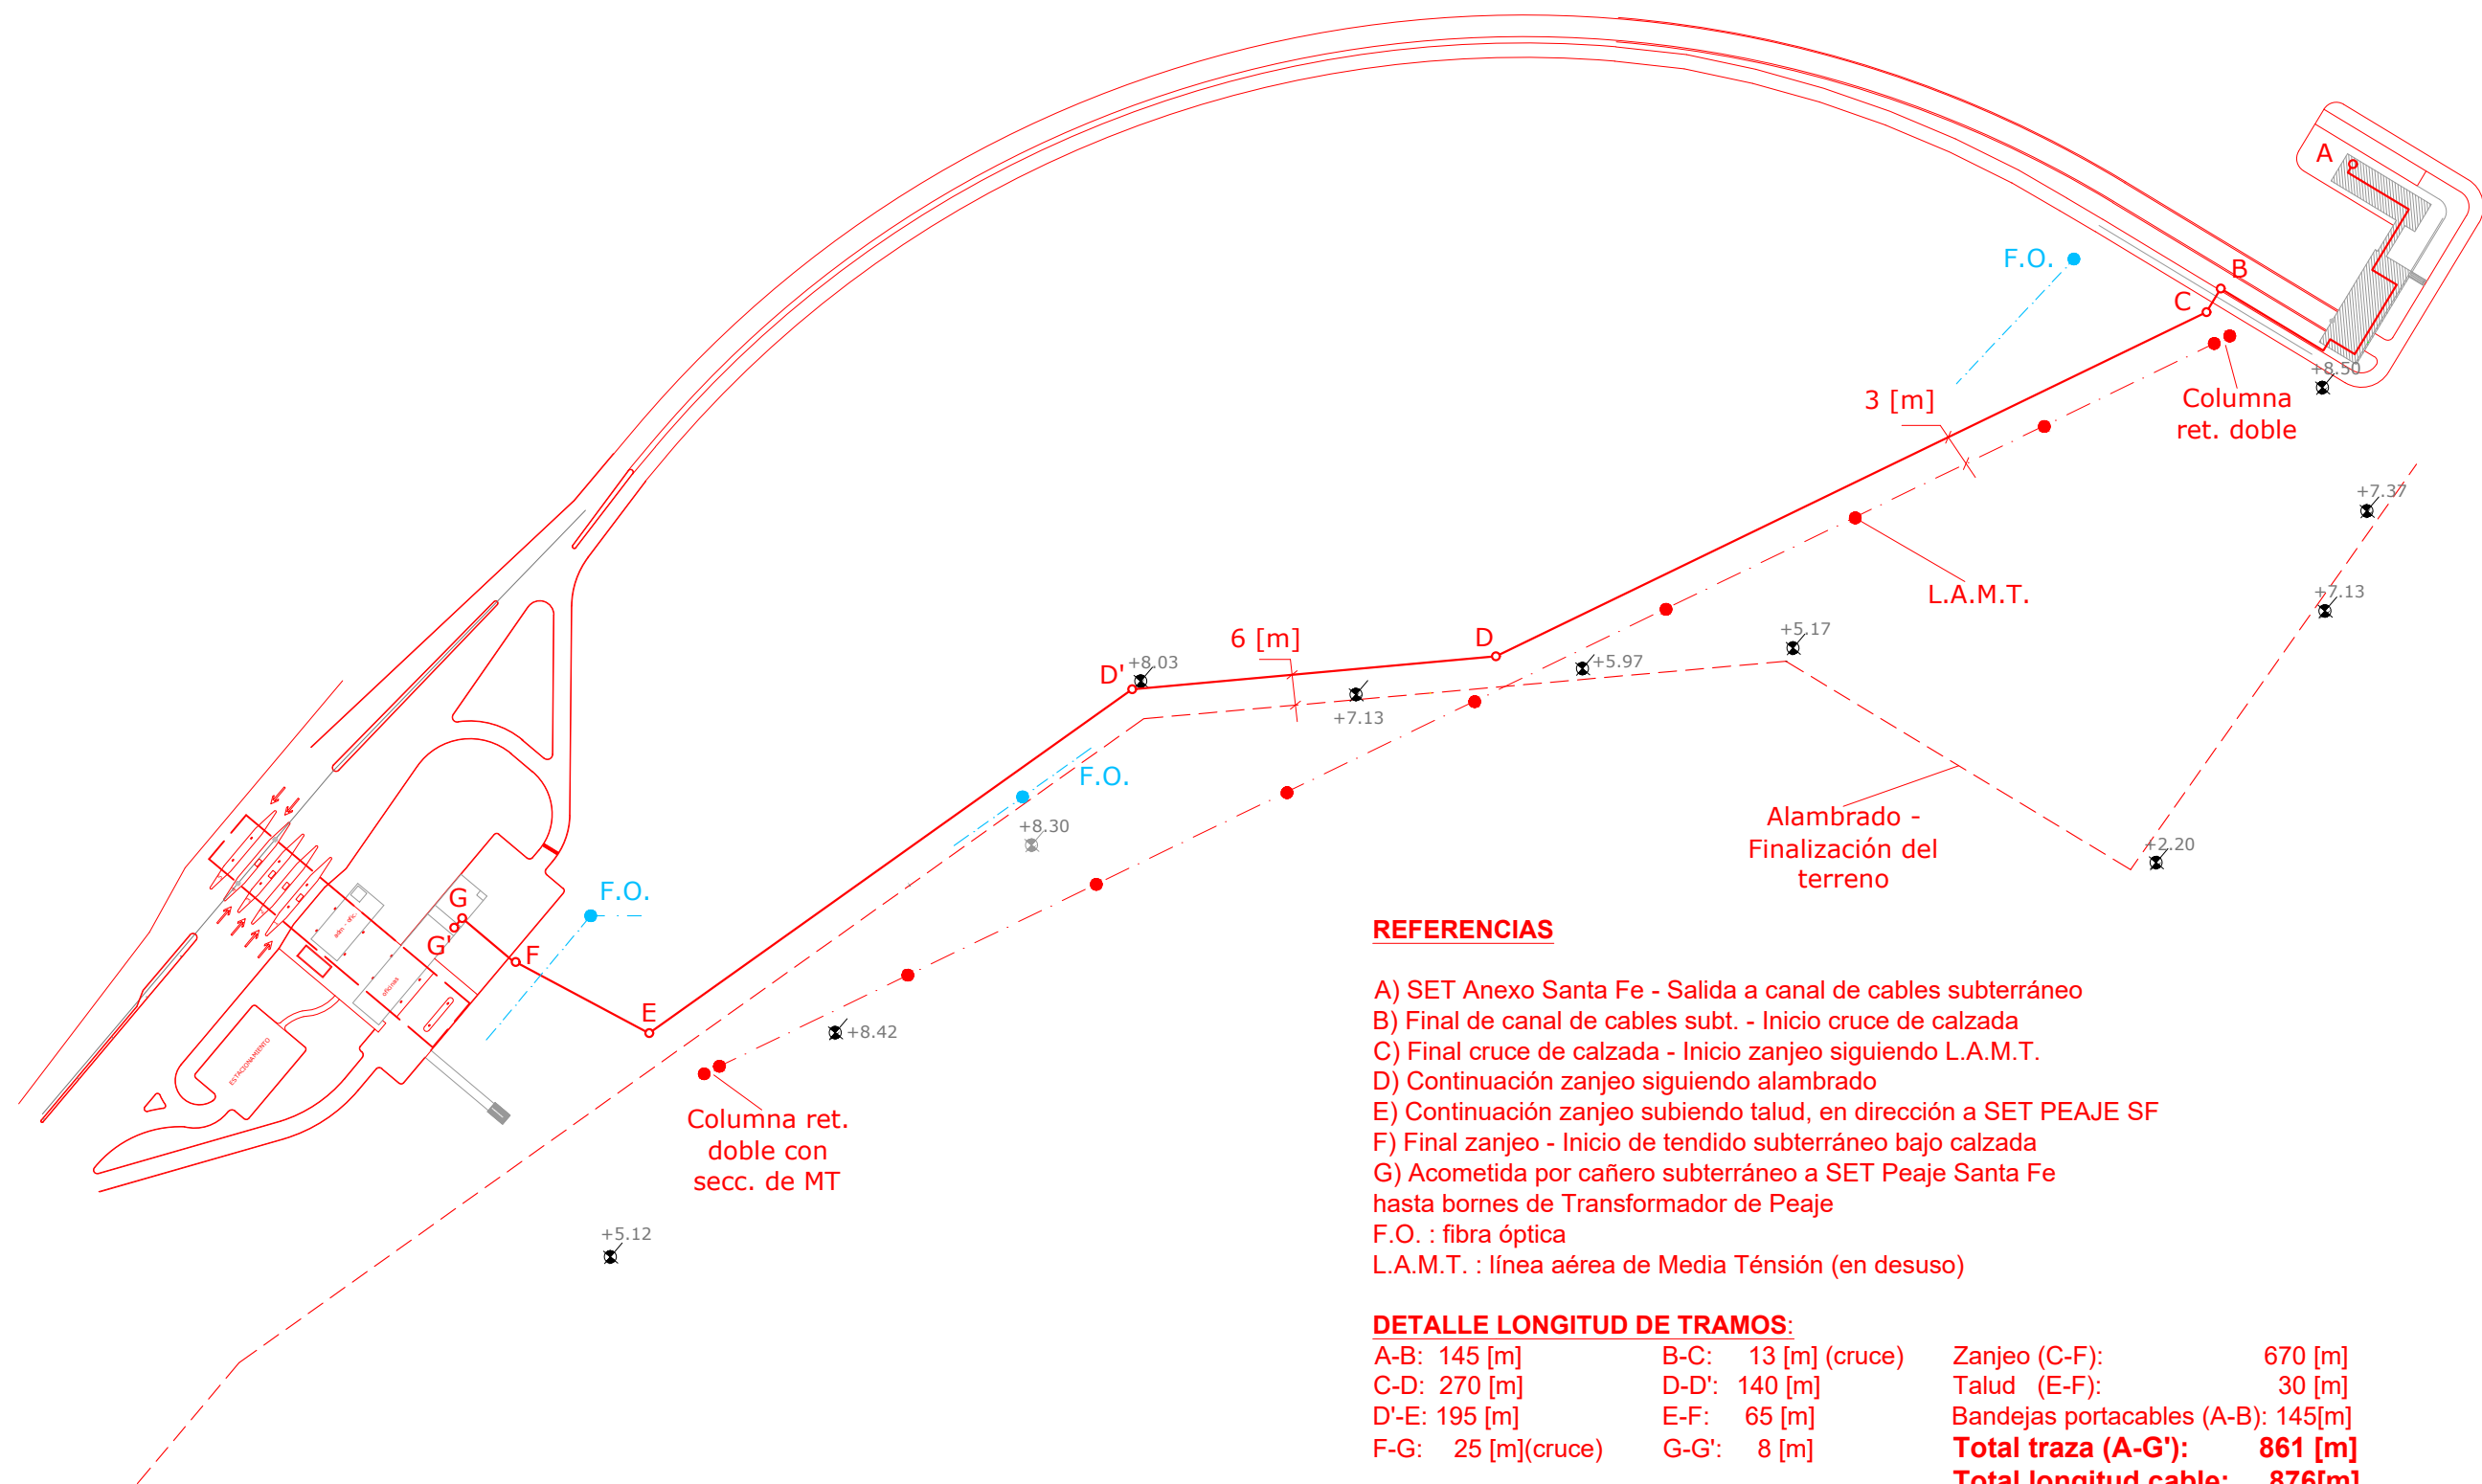

REFERENCIAS

- A) SET Anexo Santa Fe - Salida a canal de cables subterráneo
- B) Final de canal de cables sub. - Inicio cruce de calzada
- C) Final cruce de calzada - Inicio zanjeo siguiendo L.A.M.T.
- D) Continuación zanjeo siguiendo alambrado
- E) Continuación zanjeo subiendo talud, en dirección a SET PEAJE SF
- F) Final zanjeo - Inicio de tendido subterráneo bajo calzada
- G) Acometida por cañero subterráneo a SET Peaje Santa Fe hasta bornes de Transformador de Peaje
- F.O. : fibra óptica
- L.A.M.T. : línea aérea de Media Tensión (en desuso)

DETALLE LONGITUD DE TRAMOS:

A-B: 145 [m]	B-C: 13 [m] (cruce)	Zanjeo (C-F): 670 [m]
C-D: 270 [m]	D-D': 140 [m]	Talud (E-F): 30 [m]
D'-E: 195 [m]	E-F: 65 [m]	Bandejas portacables (A-B): 145[m]
F-G: 25 [m](cruce)	G-G': 8 [m]	Total traza (A-G'): 861 [m]
		Total longitud cable: 876[m]

Observaciones: NINGUNA		Fecha	Nombre	Sector de Origen: Subdirección Electrotecnia y Mecánica	 Título Subnivel	PROVINCIAS DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS
	Proyectó	07/2021	Ing. E.M. MOVER	ING. E.M. EDUARDO MOVER		
	Dibujó	08/2021	Ing. ROBAINA			
	Revisión 1					
	Revisión 2			Nº de Plano: 01		
	Aprobó	08/2021				
	Escala: S/E	Título: TRAZA DEL NUEVO ALIMENTADOR DE MT				
	Método: S/E					
Hoja: S/E						
					Fecha Emisión: 08/2021	

D

C

B


A

3

2

1

PERFIL DE ZANJEO

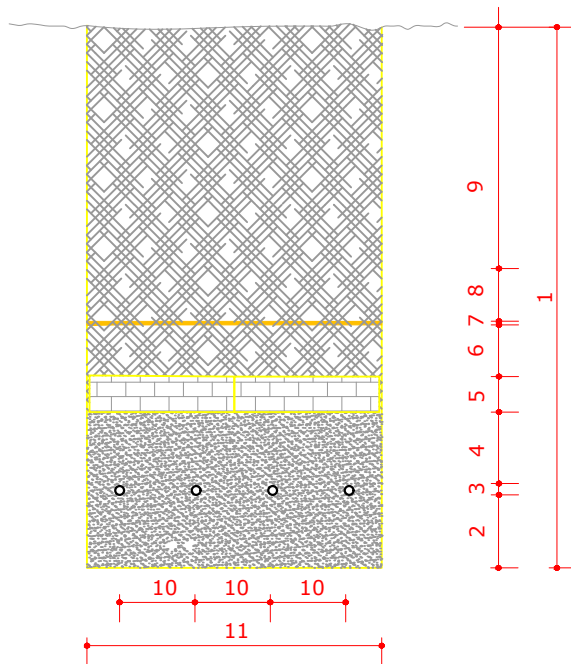

REFERENCIAS DE SECCIONES

- 1) Profundidad total de zanjeo: 1,40 m
- 2) Primer capa de arena: 0,10 m
- 3) Ubicación de cables de M.T.
- 4) Segunda capa de arena: 0,10 m
- 5) Ladrillos comunes colocados transversalmente (2 unidades):
0,08 m de alto x 0,3 m de largo x 0,15 m de ancho
- 6) Relleno de tierra compacta: 0,10 m
- 7) Malla plástica de protección: 0,30 m de ancho,
ubicada a 0,9 m de la superficie
- 8) Relleno de tierra tamizada: 0,10 m
- 9) Relleno de tierra hasta nivel de superficie
- 10) Cables de M.T. separados: 0,15 m
- 11) Ancho total de zanja: 0,60 m

IMPORTANTE

EL LISTADO DE REFERENCIAS DE SECCIONES SE APLICARÁ EN TODO EL DESARROLLO DEL ZANJEO Y ESTARÁ BAJO LA SUPERVISIÓN DEL INSPECTOR DE OBRA.

Observaciones: NINGUNA		Fecha	Nombre	Sector de Origen: Subdirección Electrotecnia y Mecánica ING. E.M. EDUARDO MOVER	 Provincias de SANTA FE Y ENTRE RÍOS
	Proyectó	08/2021	Ing. E.M. MOVER		
	Dibujó	08/2021	Ing. ROBAINA	N° de Plano: 02-A	
	Revisión 1		Ing. E.M. MOVER		
	Revisión 2				
	Aprobó	08/2021		 Sello de Aprobación	
	Escala:	Título: DETALLE DE ZANJEO ALIMENTADOR DE MT			
	Método: S/E				
	Hoja: S/E				
	Prox hoja: S/E				

Fecha Emisión: 08/2021

B

A

3


2

[illegible]

—

Observaciones: NINGUNA		Fecha	Nombre	Sector de Origen: Subdirección Electrotecnia y Mecánica	 PROVINCIAS DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS
	Proyectó	08/2021	Ing. E.M. MOVER	ING. E.M. EDUARDO MOVER	
	Dibujó	08/2021	Ing. ROBAINA	N° de Plano: 02-B	
	Revisión 1		Ing. E.M. MOVER		
	Revisión 2				
	Aprobó	08/2021			
	Escala:	Título:			
Método: S/E	DETALLE DE ZANJEO ALIMENTADOR DE MT				
Hoja: S/E					
Prox hoja: S/E					
					Fecha Emisión: 08/2021

A

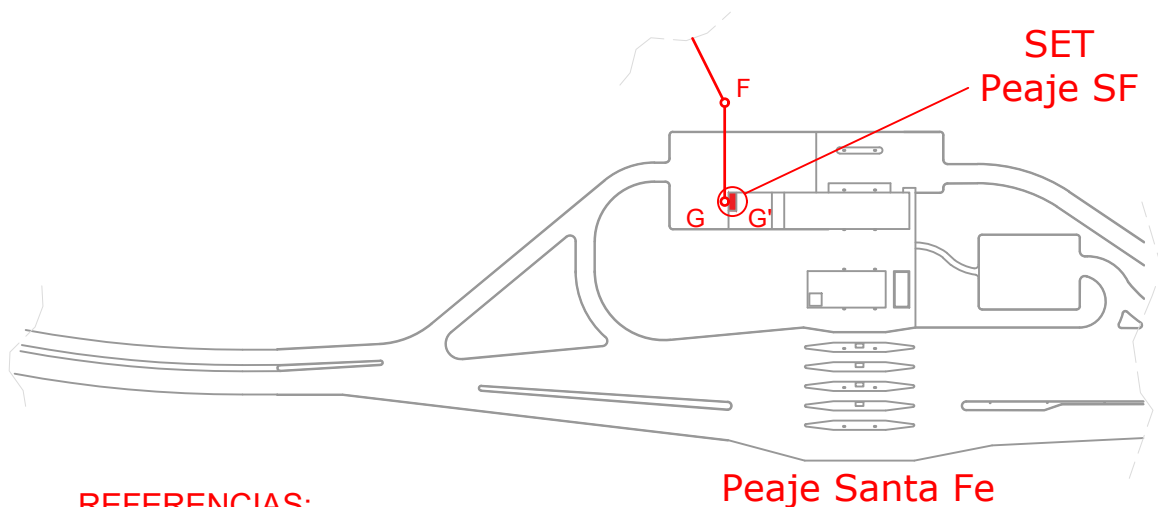


REFERENCIAS:


F -G: Tendido de cruce subterráneo
5 caños PEAD 75[mm] diam. - 23[m] de longitud

G-G' : Canal de cables en piso de SET PEAJE:
8[m] de longitud


TRAMO DE NUEVO CRUCE SUBTERRANEO F-G: 20 a 25 [m] (a definir in situ)

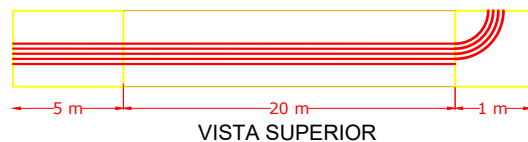

VISTA SUPERIOR



SECCIÓN LONGITUDINAL




SECCIÓN TRANSVERSAL

Observaciones: NINGUNA		Fecha	Nombre	Sector de Origen: Dirección Técnica	 PROVINCIAS DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS Sello de Aprobación
	Proyectó	08/2021	Ing. E.M. MOVER	N° de Plano: 03-A	
	Dibujó	08/2021	Ing. ELECT. ROBAINA		
	Revisión 1				
	Revisión 2				
	Aprobó	08/2021			
	Escala: S/E	Título: CRUCE SUBTERRANEO ACOMETIDA A SET-PEAJE SF			Fecha Emisión: 08/2021
	Método: S/E				
	Hoja: S/E				
Prox hoja: S/F					

B

A

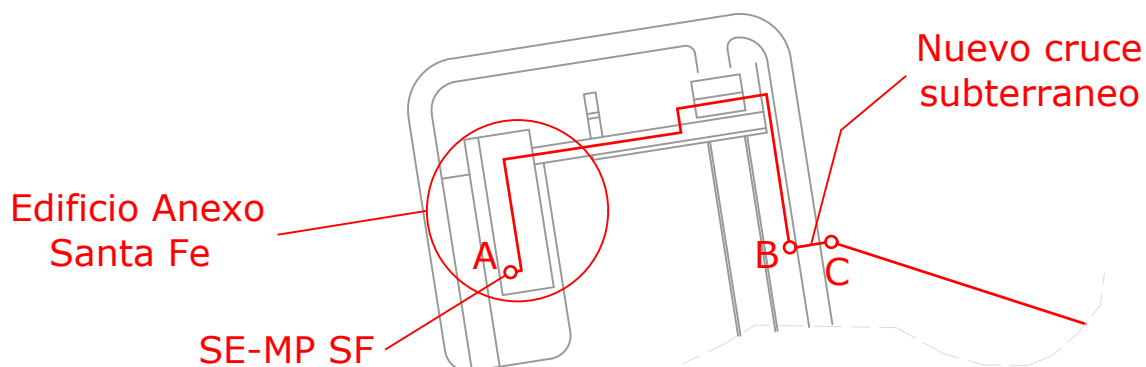


REFERENCIAS:

A-B: Recorrido por bandejas en subsuelo: 145 [m] de longitud


B-C: Cruce subterráneo:

5 caños PEAD 75[mm] diam. - 13 [m] de longitud


TRAMO NUEVO CRUCE SUBTERRANEO B-C: 13 [m] salida de canal de cables subterráneo e inicio de zanjeo



VISTA SUPERIOR



SECCIÓN LONGITUDINAL



SECCIÓN TRANSVERSAL



Observaciones: NINGUNA		Fecha	Nombre	Sector de Origen: Dirección Técnica	 PROVINCIAS DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS Sello de Aprobación
	Proyectó	08/2021	Ing. E.M. MOVER	Nº de Plano: 03-B	
	Dibujó	08/2021	Ing. ELECT. ROBAINA		
	Revisión 1				
	Revisión 2				
	Aprobó	08/2021			
	Escala: S/E	Título: CRUCE SUBTERRANEO ACOMETIDA A SET-ANEXO SF			Fecha Emisión: 08/2021
	Método: S/E				
	Hoja: S/E				
	Prox hoja: S/E				

B


A

DETALLE A


DETALLE A
Anexo Santa Fe Planta Baja

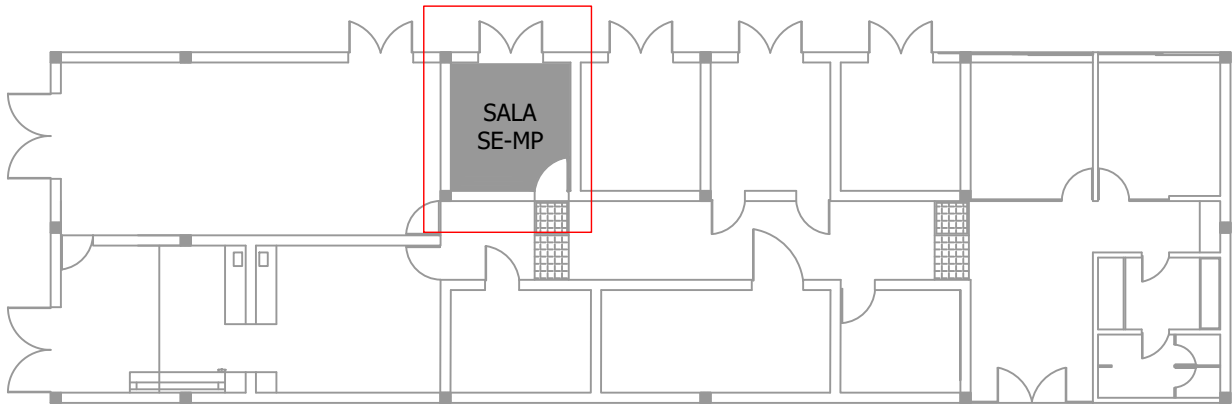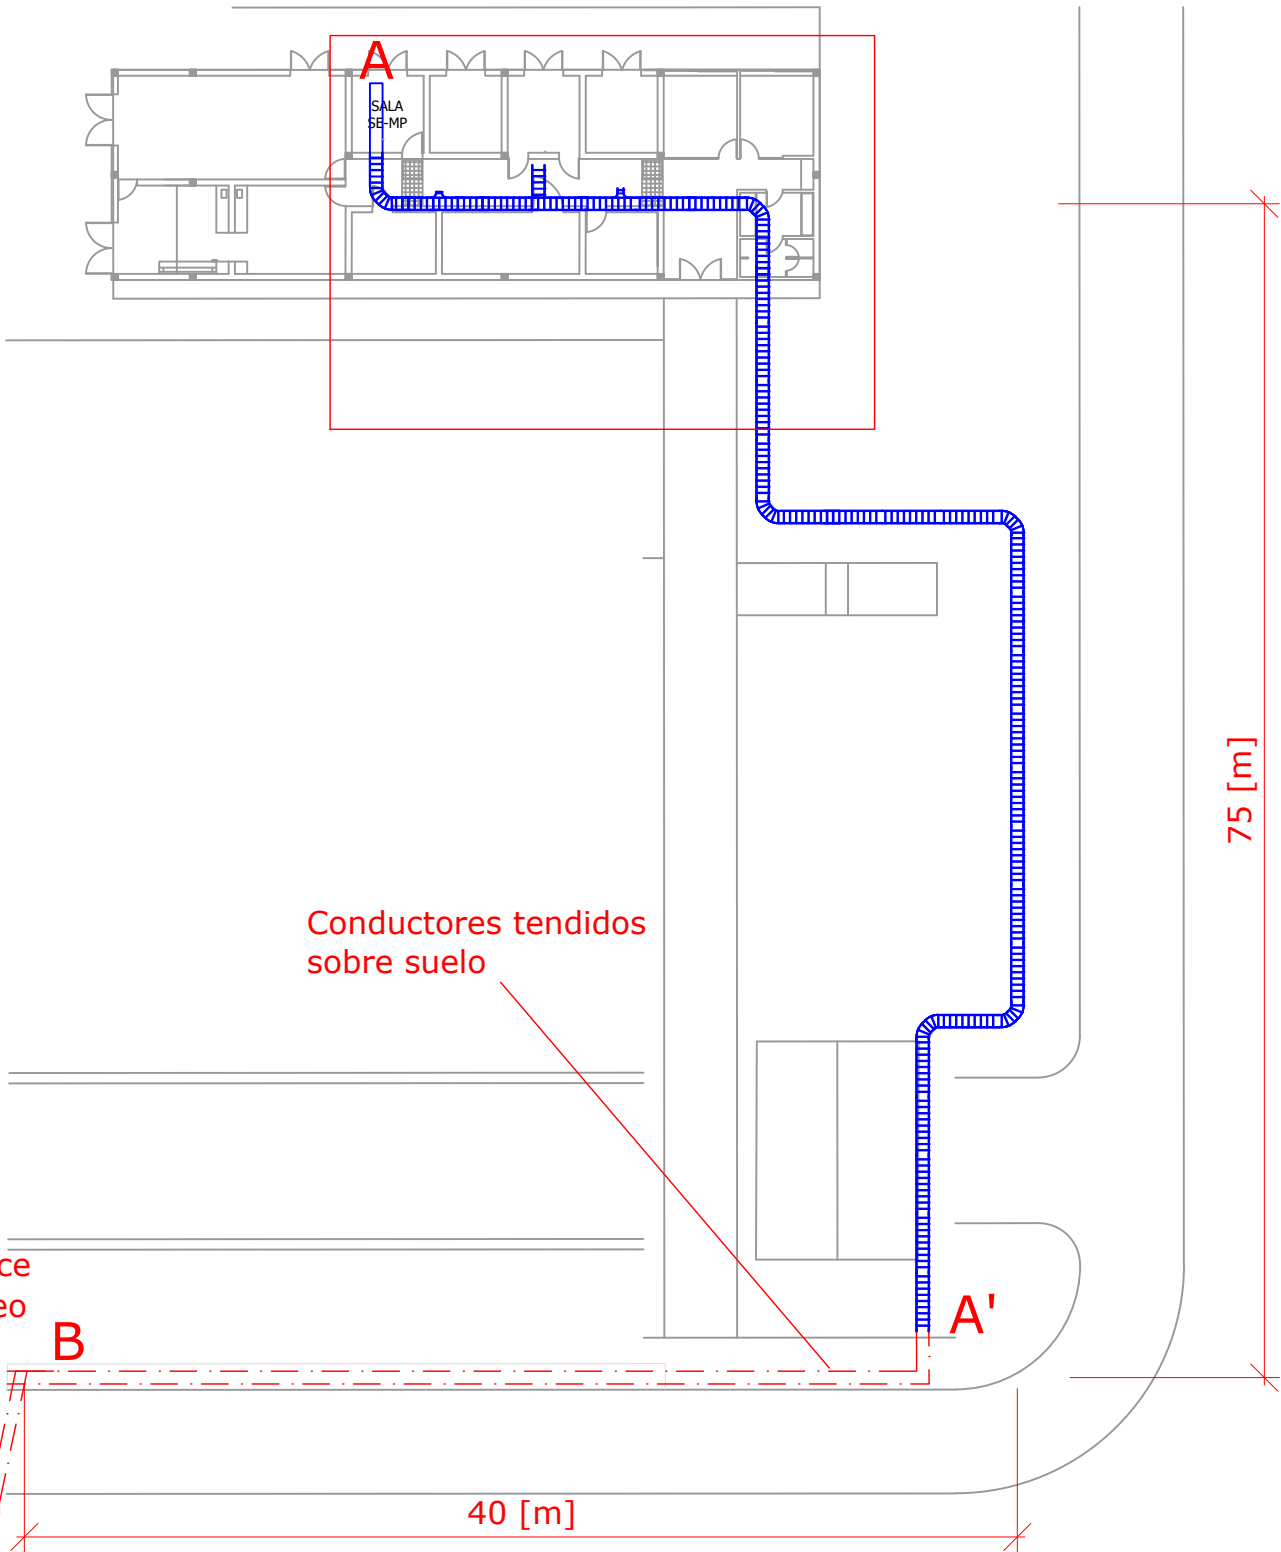

Anexo Santa Fe Subsuelo - Canal de cables

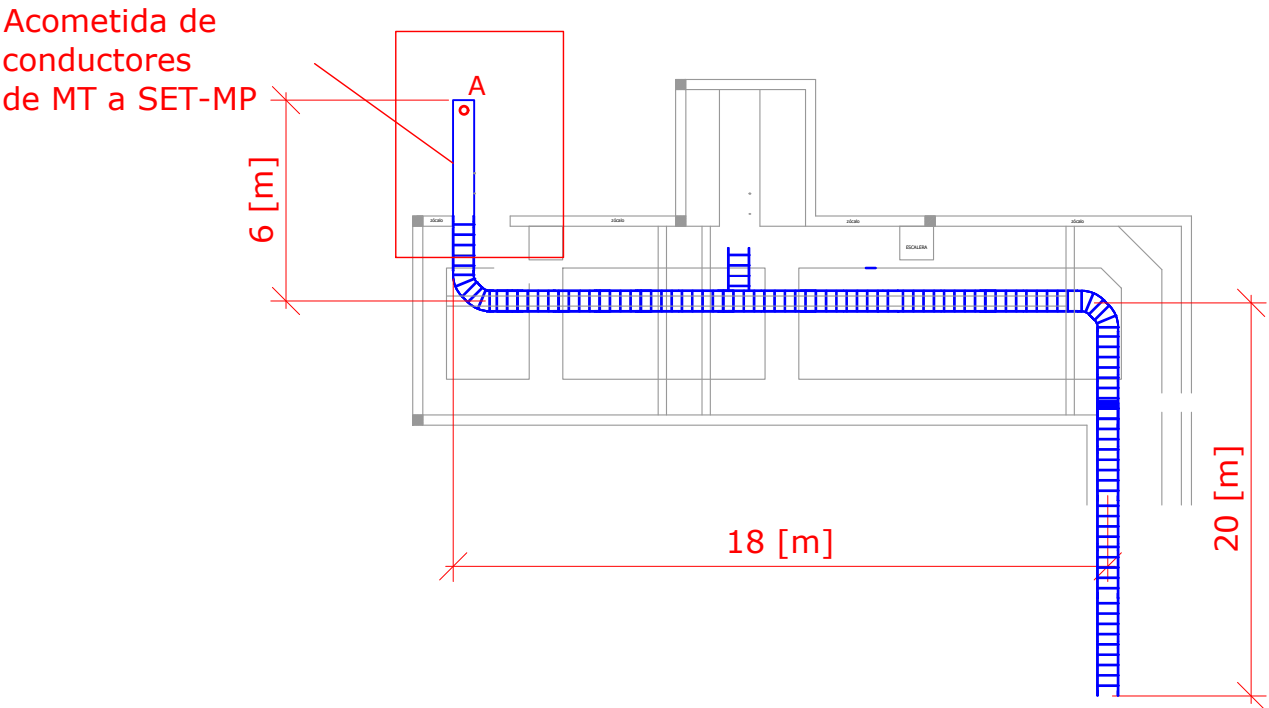

REFERENCIAS: Recorrido de bandejas portacables existentes por subsuelo y canal de cables:
A-A':110 [m] A-B:145 [m]




Observaciones: NINGUNA		Fecha	Nombre	Sector de Origen: Subdirección Electrotecnia y Mecánica ING. E.M. EDUARDO MOVER	 PROVINCIAS DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS
	Proyectó	08/2021	Ing. E.M. MOVER		
	Dibujó	08/2021	Ing. ROBAINA		
	Revisón 1			Nº de Plano: 04-A	
	Revisón 2				
	Aprobó	08/2021			
	Escala: S/E	Título: ACOMETIDA A SET-MP ANEXO SANTA FE			
	Método: S/E				
Hoja: S/E					
					Fecha Emisión: 08/2021

- Recorrido por bandejas en subsuelo - canal de cables

- Ingreso por subsuelo a tablero de MT (ver Detalle A)




Detalle A: conexión de malla de PAT a PAT del Túnel (en tablero de MT)

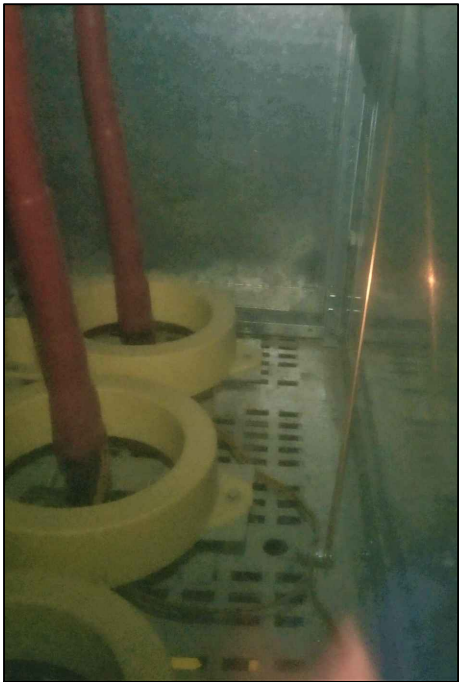


- Recorrido por subsuelo - canal de cables




- Ingreso a subsuelo por cámara (a construir)

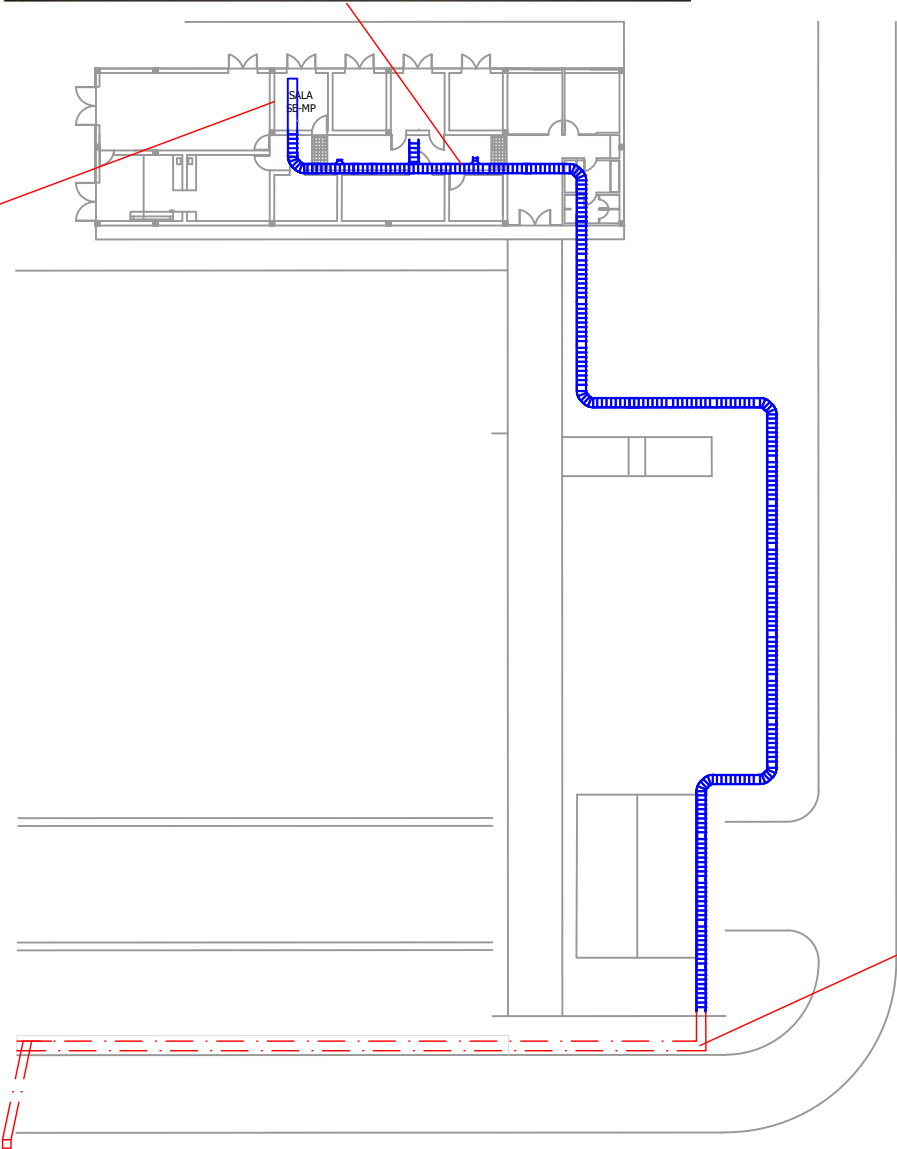

REFERENCIAS:



Recorrido de bandejas portacables existentes por subsuelo y canal de cables: 139 [m]

Observaciones: NINGUNA	Proyectó	08/2021	Ing. E.M. MOVER	Sector de Origen: Subdirección Electrotecnia y Mecánica ING. E.M. EDUARDO MOVER	Nº de Plano: 04-B	 PROVINCIAS DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS Sello de Aprobación
	Dibujó	08/2021	Ing. ROBAINA			
	Revisión 1					
	Revisión 2					
	Aprobó	08/2021		Título: ACOMETIDA A SET-MP ANEXO SANTA FE		Fecha Emisión: 08/2021
	Escala: S/E					